


RA-N

VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN

SKU 551242

Anwendung

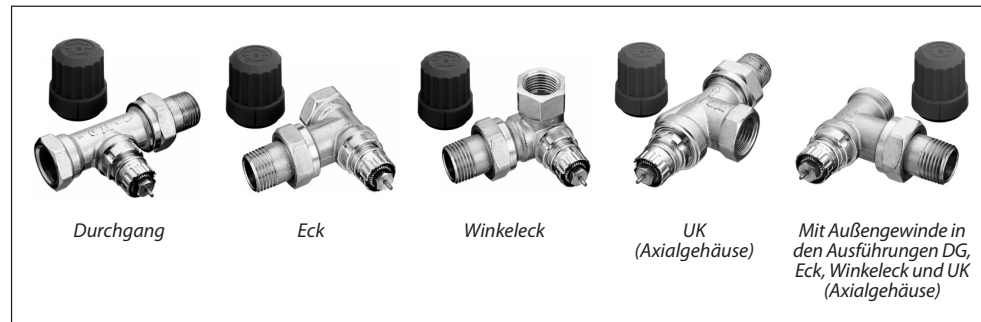

Voreinstellbare Ventilgehäuse RA-N sind zum Einsatz in Zweirohr-Pumpenwarmwasseranlagen geeignet.

RA-N Ventilgehäuse sind in DN 10, 15, 20 und 25 in vernickelter Ausführung, als RA-NCX in DN 15 zusätzlich in verchromter Ausführung lieferbar.

RA-N passen zu Danfoss Fühlerelementen RA 2000, RA PLUS und RAW sowie den Designfühlern RAX aus der X-tra Collection und den thermischen Stellantrieben TWA.

RA-NCX in verchromter Ausführung lassen sich ebenfalls mit den Designfühlern RAX kombinieren.


Die technischen Daten für alle Ventilgehäuse in Kombination mit Danfoss RA 2000 und RAW Fühlern entsprechen den Anforderungen der Euronorm EN 215).

In Kombination mit Danfoss Fühlerelementen sind RA-N Ventile geeignet für Planungen nach DIN V 4701/10 und AP-Bereich $\leq 1K$ (EnEV).

Die O-Ring Stopfbuchse des Ventils kann unter Anlagendruck ausgewechselt werden.

Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion sollte die Zusammensetzung des Heizwassers der VDI Richtlinie 2035 entsprechen.

Anlagenprinzip

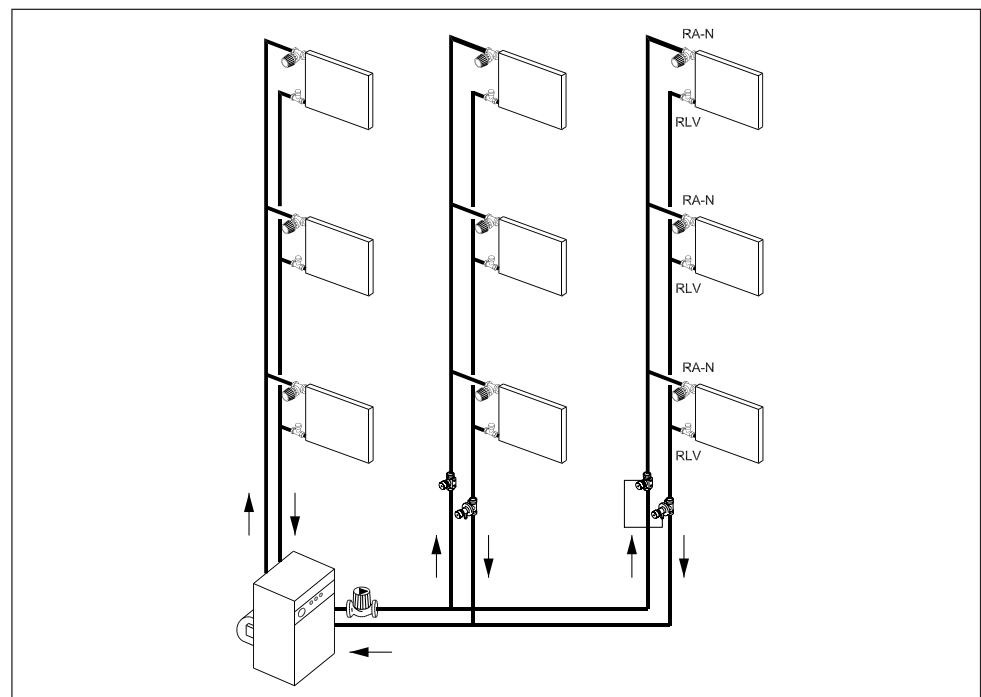

RA-N

VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN

SKU 551242

Bestellung und Daten

Typ	Bestell-Nr.	Ausführung	Anschluss		Einstellung, k_v -Werte mit RA 2000 Fühler, $m^3/h^{1/2}$										Mit Stell- antrieb
			Eintritt	Aus- tritt	X_p	1	2	3	4	5	6	7	N	$N(k_v)$	
RA-N 10 ³⁾	013G0031 013G0032 013G0151 013G0231 013G0232	Eck Durchgang UK (Axial) Winkeleck rechts Winkeleck links	$R_p 3/8$	R 3/8	$X_p=1$ $X_p=2$	0,04 0,04	0,09 0,09	0,14 0,16	0,21 0,25	0,23 0,32	0,27 0,38	0,28 0,42	0,34 0,56	0,65 0,65	
RA-N 15 ^{3/4)}	013G0033 013G0034 013G0153 013G0233 013G0234	Eck Durchgang UK (Axial) Winkeleck rechts Winkeleck links	$R_p 1/2$	R 1/2	$X_p=1$ $X_p=2$	0,04 0,04	0,09 0,09	0,15 0,16	0,22 0,25	0,28 0,36	0,33 0,43	0,36 0,52	0,43 0,73	0,90 0,90	
RA-NCX 15 ^{3/4)}	013G4237 013G4238 013G4239 013G4240	Eck Durchgang Winkeleck rechts Winkeleck links	$R_p 1/2$	R 1/2	$X_p=1$ $X_p=2$	0,04 0,04	0,09 0,09	0,15 0,16	0,22 0,25	0,28 0,36	0,33 0,43	0,36 0,52	0,43 0,73	0,90 0,90	
RA-N 20	013G0035 013G0036	Eck Durchgang	$R_p 3/4$	R 3/4	$X_p=1$ $X_p=2$	0,10 0,10	0,16 0,16	0,23 0,24	0,30 0,33	0,36 0,44	0,42 0,56	0,50 0,73	0,59 1,04	1,40 1,40	
	013G0155	UK (Axial)			$X_p=1$ $X_p=2$	0,17 0,17	0,25 0,25	0,28 0,29	0,34 0,40	0,37 0,52	0,41 0,60	0,45 0,73	0,50 0,80	1,00 1,00	
RA-N 25	013G0037 013G0038	Eck Durchgang	$R_p 1$	R 1	$X_p=1$ $X_p=2$	0,10 0,10	0,16 0,16	0,23 0,24	0,30 0,33	0,36 0,44	0,42 0,56	0,50 0,73	0,59 1,04	1,40 1,40	

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 10 bar, Max. technischer Differenzdruck⁵⁾: 0,6 bar, Prüfdruck 16 bar, Max. Wassertemperatur: 120 °C

Die Bestellnummer 013G0031 und 013G0032 haben keine Düse im Ventilgehäuse, siehe auch Kapitel "Konstruktion" auf Seite 3.

Ausführungen mit Außengewinde für den Direktanschluss von Klemmverbindern

Typ	Bestell-Nr.	Ausführung	Anlage	Heizkörper
RA-N 15 ³⁾	013G4201	Eck	G 3/4	R 1/2
	013G4202	Durchgang		
	013G4203	UK (Axial)		
	013G4204	Winkeleck, Rechtsmontage		
	013G4205	Winkeleck, Linksmontage		

Technische Daten und Abmessungen entsprechen RA-N 15 mit Innengewinde

¹⁾ Die k_v -Werte geben die Strömungsmenge ($\dot{V}$) in m^3/h bei einem Druckabfall (Δp) durch das Ventil von 1 bar an. $k_v = \dot{V} : \sqrt{\Delta p}$.
Die k_{vs} -Werte geben V bei vollem Hub d.h. bei voll geöffnetem Ventil an.

²⁾ Wenn das RAW-Fühlerelement/Ferneinstellelement verwendet wird, verringert sich der k_v -Wert bei gleichbleibendem P-Band.

Typ	k_v bei $X_p = 1$	k_v bei $X_p = 2$	k_{vs}
RA-N 10	0,24	0,46	0,65
RA-N 15	0,28	0,54	0,90
RA-N 20-25	0,48	0,72	1,40

³⁾ Der Ventileintritt ist vorbereitet für Klemmverbinder.

⁴⁾ $\frac{1}{2}$ Gewindeanschluss mit Konusgeometrie nach DIN V 3838.

⁵⁾ Der max. Differenzdruck gibt die Einsatzgrenzen für eine optimale Regelung an. Um einen geräuschlosen Betrieb zu gewährleisten wird die Auswahl einer Pumpe empfohlen, die nur den zur Umwälzung der notwendigen Wassermenge benötigten Druck zur Verfügung stellt. Erfahrungsgemäß genügt in den meisten Anlagen ein Differenzdruck über den Ventilen von 0,05-0,2 bar. Der Differenzdruck kann durch Anwendung eines Danfoss Differenzdruckreglers reduziert werden.

Ersatzteile und Zubehör


	Stopfbuchse	Die O-Ring-Stopfbuchse des Ventils kann unter Druck, d. h. im Anlagenbetrieb, ausgewechselt werden.	013G0290
---	-------------	---	-----------------

RA-N

VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN

SKU 551242

Voreinstellung

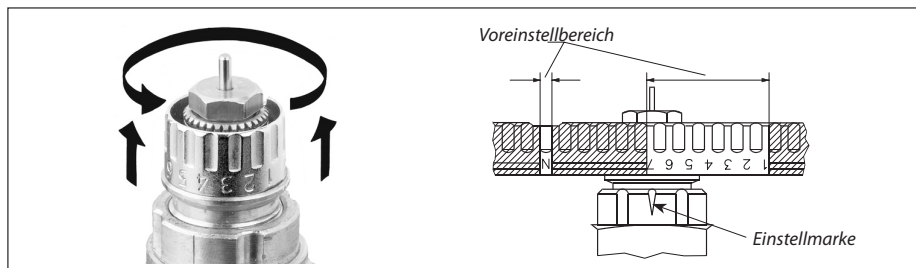

Bei voreinstellbaren Danfoss Ventilgehäusen lassen sich die dimensionierten Einstellwerte ohne Werkzeug einfach und exakt einstellen:

- Bauschutzkappe bzw. Fühlerelement demontieren.
- Einstellring anheben.
- Einstellring gemäß der eingravierten Skala gegen den Uhrzeigersinn auf den gewünschten Einstellwert verdrehen.
- Die Einstellmarke zeigt immer exakt in Richtung Heizkörperanschluss.
- Einstellring einrasten lassen.

Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen 1 und 7 gewählt werden. Bei Einstellung N ist die Voreinstellung aufgehoben (Spülmöglichkeit).

Einstellungen im schraffiert dargestellten Bereich sind zu vermeiden.

Durch die Diebstahlsicherung des Elements wird ein Missbrauch der Voreinstellung verhindert.

Kapazität

Alle Ventile haben einen empfohlenen Dimensionierungsbereich, der zum Teil auch von einem Ventil mit größerer bzw. kleinerer Dimension abgedeckt werden kann.

Als P-Band eines Ventils wird die Änderung der Raumtemperatur bezeichnet, die erforderlich ist, um das Ventil von geschlossener Stellung auf die Stellung zu bewegen, die den gewünschten Volumenstrom (gemäß Dimensionierung) zulässt.

Messbedingungen für die Geräuschkurven:
 Prüfraum: ISO 3743 (L: 5,3 x b: 4,9 x H: 2,6 m)
 Nachhallzeit: 1 Sekunde
 Grundschaallpegel: L_p 13-15 dB(A)
 Heizkörper: DIN 4722, Typ 500/160
 H x B: 550 x 1500 mm
 Mikrofonanbringung: 1,2 m vom Ventil
 Geräuschpegel:
 Angegeben als Schalldruckpegel L_p dB(A).

Wärmebedarf $Q = 0,7$ kW
 Abkühlung über Heizkörper $\Delta T = 20$ °C

Wassermenge durch Heizkörper:

$$\dot{V} = \frac{0,7}{20 \times 1,16} = 0,03 \text{ m}^3/\text{h} = 30 \text{ Liter/h}$$

Druckabfall über dem Ventil:
 $\Delta p = 0,1$ bar = 1 mWs


Einstellung am Ventil:

RA-N 10:	2
RA-N 15:	2
RA-N 20/25:	1

Alternativ ist die Einstellung auch in Tabelle «Bestellung und Daten» direkt ablesbar:

$$k_v = \frac{\dot{V} \text{ (m}^3/\text{h)}}{\sqrt{\Delta p \text{ (bar)}}}$$

Konstruktion

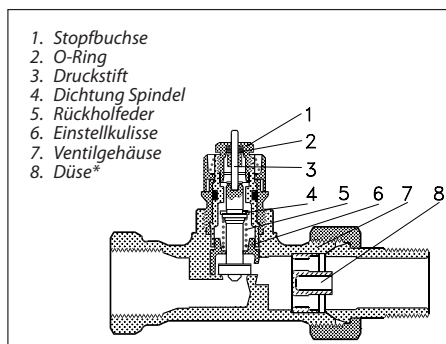

Die Heizkörperthermostate bestehen aus je einem Fühlerelement der RA2000/RAW-Serie und einem Ventilgehäuse. Element und Ventilgehäuse sind getrennt zu bestellen.


Materialien der wasserberührten Teile

Einstellzylinder	PPS
Spindel	Ms, entzinkungsbeständig
O-Ring	EPDM
Ventilkegel	NBR
Druckstift und Ventillfeder	Chromstahl
Düse	PP
Gehäuse, übrige Metallteile	Ms 58

RA-N **VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN**

SKU 551242

Kapazität

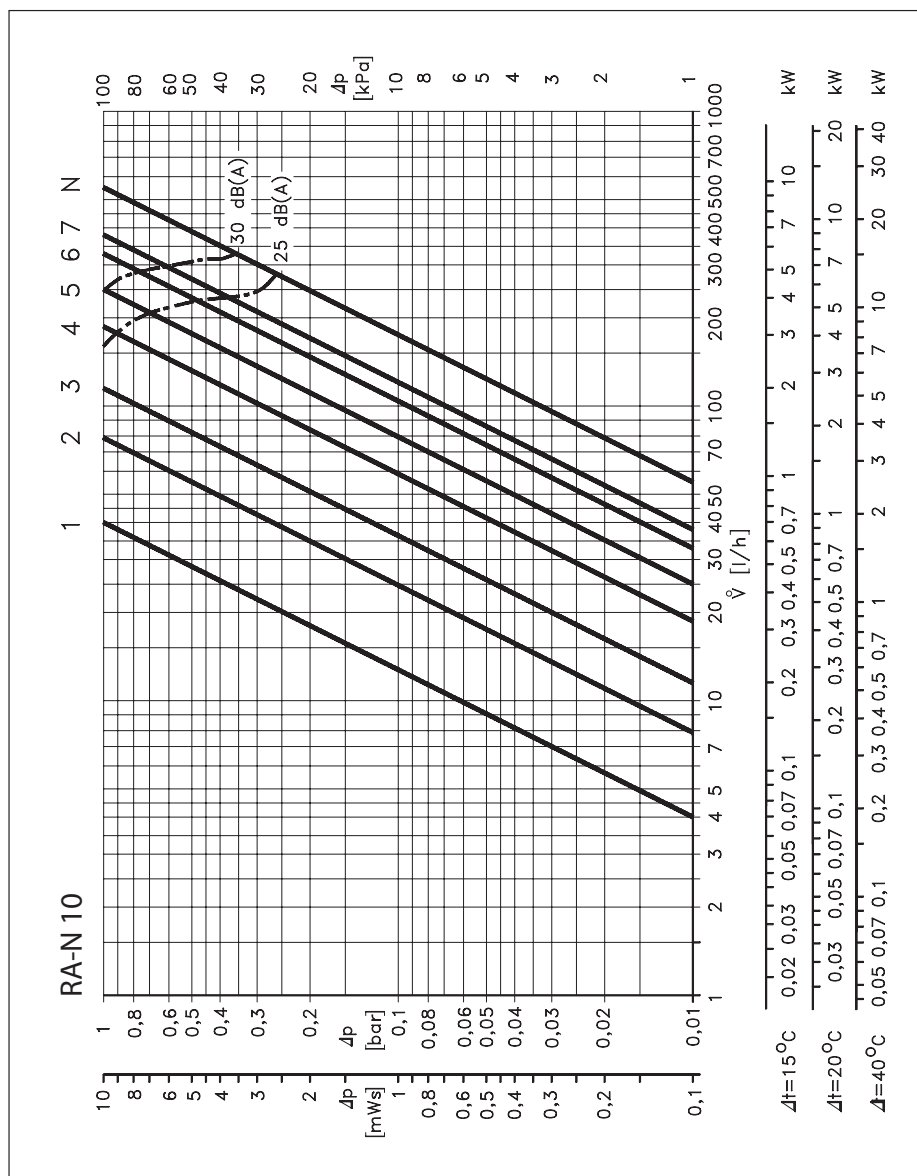


RA-N

VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN

SKU 551242

Kapazität

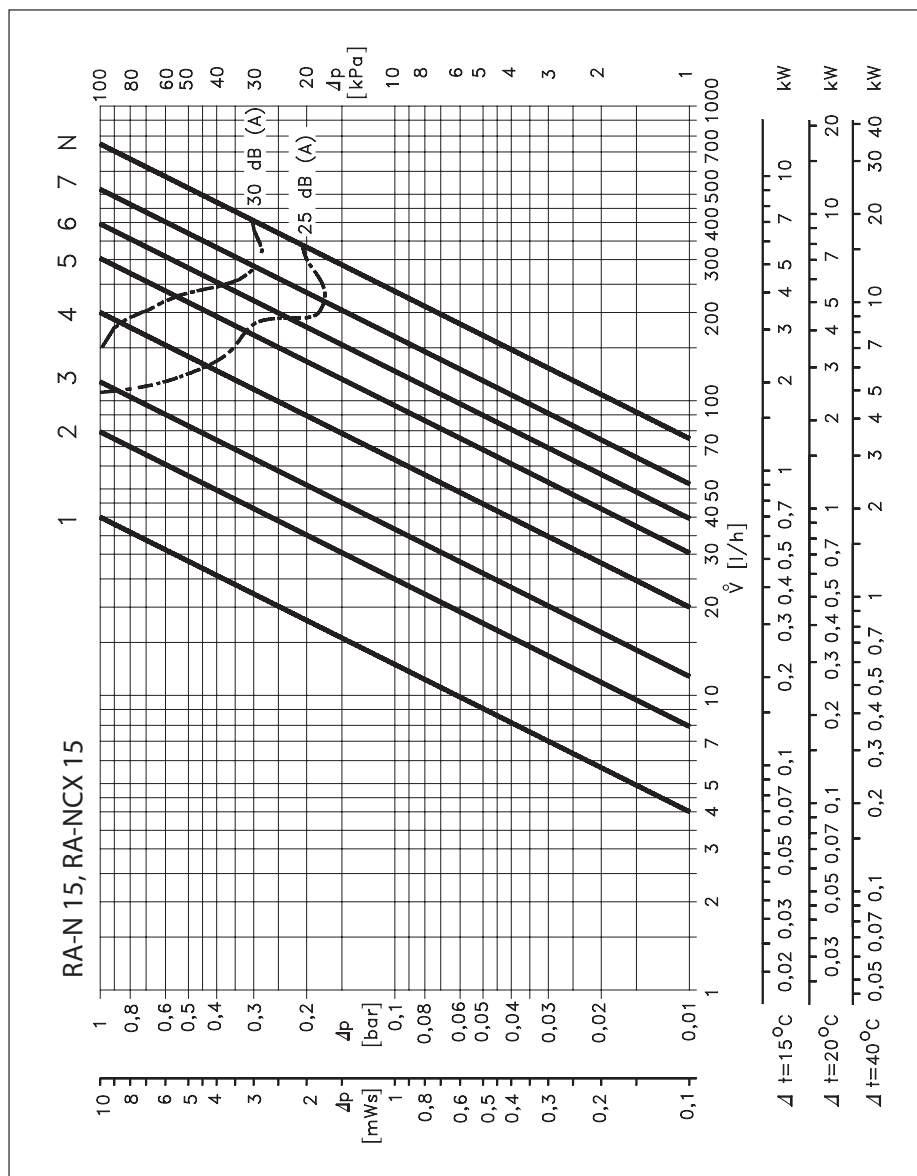


RA-N 15 Auslegungsdiagramm.
Kapazität mit RA 2000 Fühler bei einem P-Band zwischen 0,5 K und 2 K.

RA-N **VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN**

SKU 551242

Kapazität

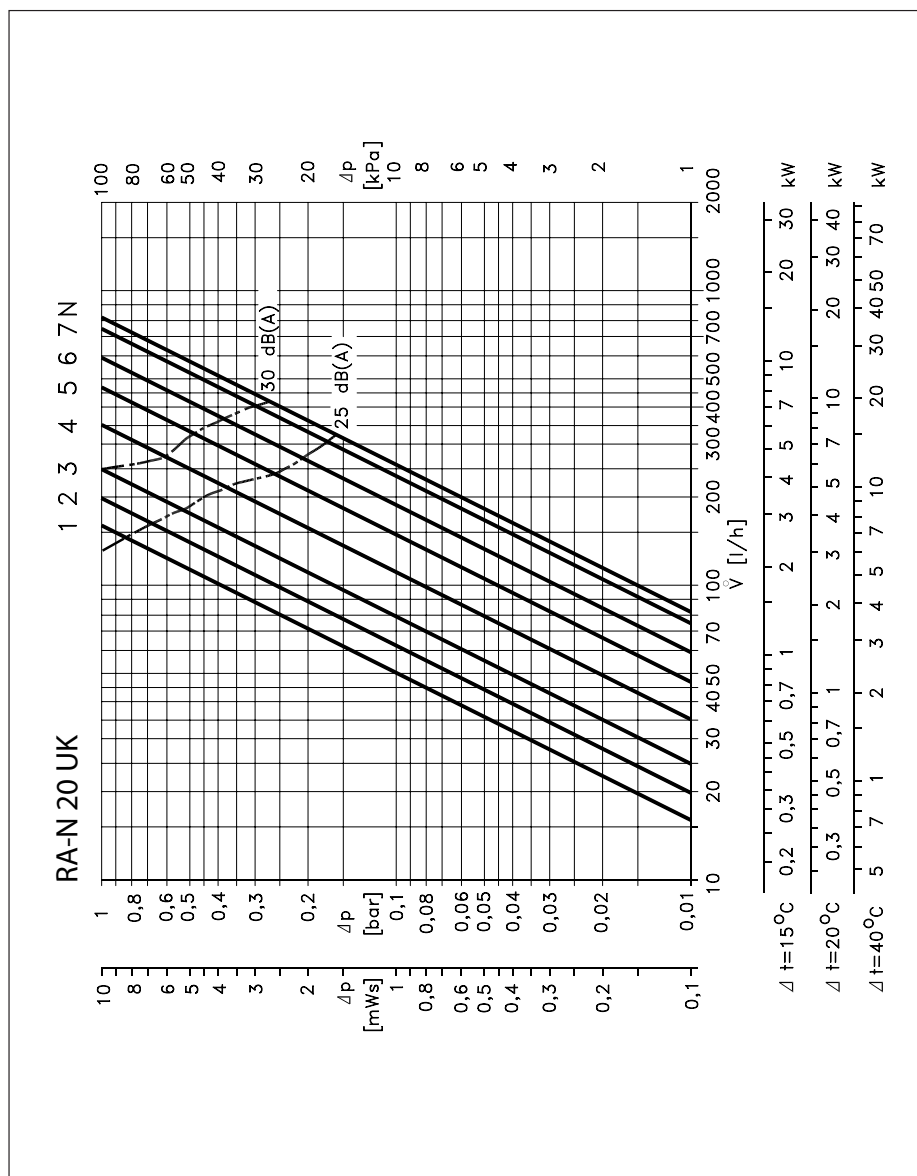


RA-N 20 UK Auslegungsdiagramm.
Kapazität mit RA 2000 Fühler bei einem P-Band zwischen 0,5 K und 2 K.

RA-N **VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN**

SKU 551242

Kapazität

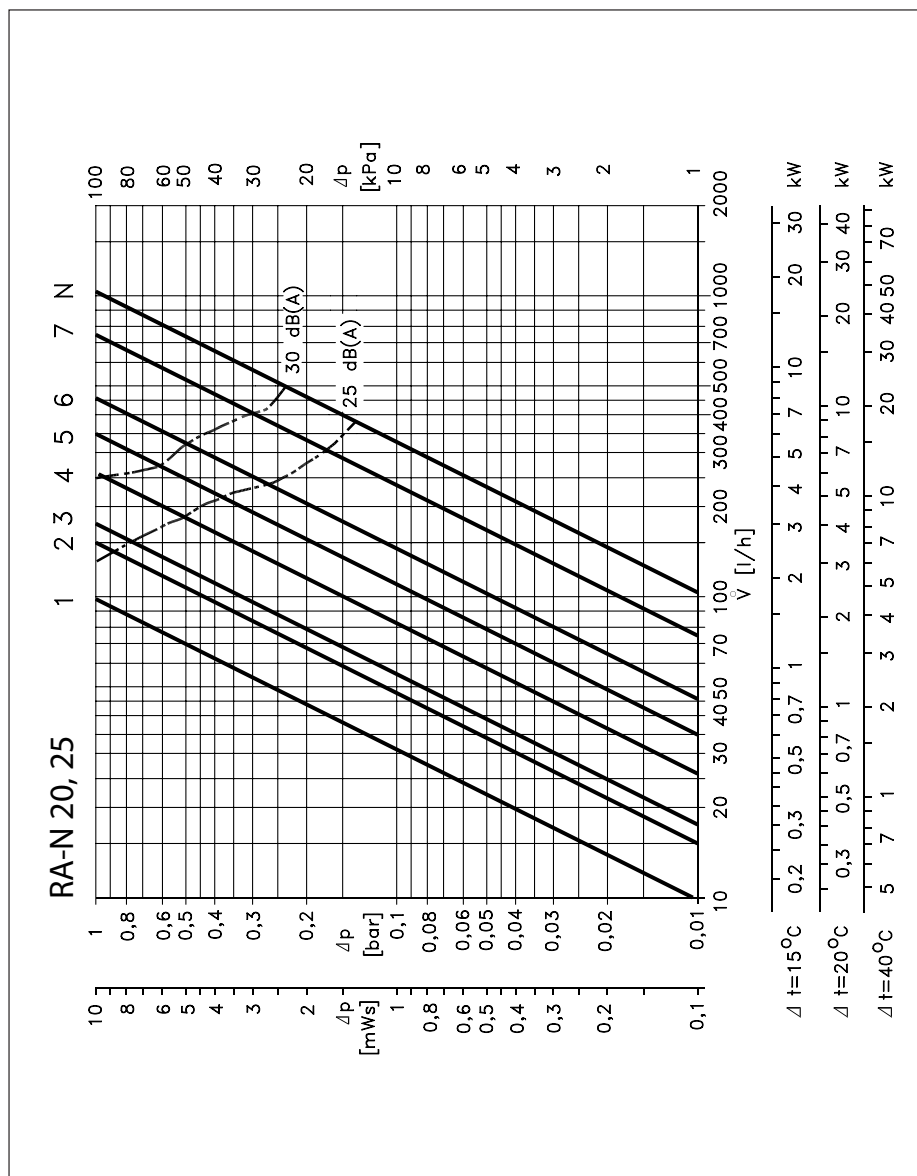


RA-N 20 und 25 Auslegungsdiagramm.
Kapazität mit RA 2000 Fühler bei einem P-Band zwischen 0,5 K und 2 K.

RA-N


VOREINSTELLBARE VENTILGEHÄUSE FÜR PUMPENWARMWASSERANLAGEN

SKU 551242


Abmessungen

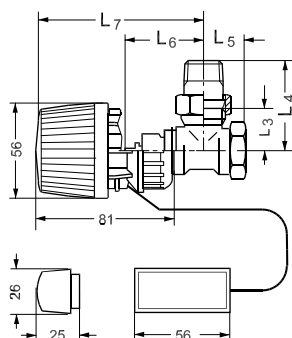


Element mit Fernfühler.
Gehäuse in Eckausführung.



Element mit eingebautem Fühler.
Gehäuse in Ausführung Durchgang.

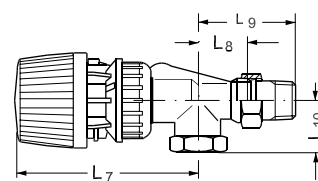

Element mit eingebautem Fühler.
Gehäuse in Ausführung UK.



Winkel

Typ Abmessungen mit RA 2000 Fühlerelement ¹⁾	Anschluss			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	L ₁₀	Schlüssel- weite	
	DN	D	d ₂											S ₁	S ₂
RA-N 10	10	R _p 3/8	R 3/8	60	85	27	52	22	47	96				22	27
RA-N 10 UK	10	R _p 3/8	R 3/8						59	108	26	51	22	22	27
RA-N 10 Winkel	10	R _p 3/8	R 3/8							96	27	52	27	22	27
RA-N 15	15	R _p 1/2	R 1/2	67	95	30	58	26	47	96				27	30
RA-N 15 UK	15	R _p 1/2	R 1/2						60	109	29	57	27	27	30
RA-N 15 Winkel	15	R _p 1/2	R 1/2							96	30	58	33	27	30
RA-N 20	20	R _p 3/4	R 3/4	74	106	34	66	29	52	101				32	37
RA-N 20 UK	20	R _p 3/4	R 3/4						61	110	34	66	30	32	37
RA-N 25	20	R _p 1	R 1	90	125	40	75	34	52	101				41	46

Mit RAW-Fühlerelement erhöht sich die Länge L₇ um 12 mm.

Typ Abmessungen mit RAX Fühlerelement	Anschluss			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	L ₁₀	Schlüssel- weite	
	DN	D	d ₂											S ₁	S ₂
RA-N 15	15	R _p 1/2	R 1/2	67	95	30	58	26	47	90				27	30
RA-N 15 Winkel	15	R _p 1/2	R 1/2							90	30	58	33	27	30