

MULTICAL® 302

D A T E N B L A T T

- Vor Ort konfigurierbar auf Vorlauf und Rücklauf
- Metaldurchflusssensor, zugelassen bis zu 130 °C
Mediumtemperatur und Druckstufe PN16/PN25
- Niedriger Druckverlust – alle Durchflussgrößen
unter 0,1 bar
- Dynamikbereich bis zu 1:1600 vom Start- bis zum
Sättigungsdurchfluss – 1:250 ($q_1:q_p$)



Installations- und benutzerfreundliche Allroundwärme- und kältezähler

Anwendung

MULTICAL® 302 ist der kompakte All-roundwärme- und kältezähler, der mit seinen minimalen Abmessungen überall installiert werden kann. Der Zähler kann während der Installation auch in die meist kompakten Anlagen gedreht werden, weshalb die Anzeige immer optimal abgelesen werden kann.

Der robuste Metaldurchflusssensor verträgt Dauertemperaturen von bis zu 130 °C, ist effizient gegen Kondensation geschützt und kann sowohl in PN16- als auch PN25-Anlagen verwendet werden.

Der Durchflusssensor basiert auf Kamstrups einzigartiger Ultraschalltechnik, die eine extrem lange Lebensdauer sichert – auch in Wärmesystemen, die Magnetit enthalten.

Funktionalität

MULTICAL® 302 besteht aus einem Durchflusssensor basiert auf Ultraschall, einer elektronischen Anzeigeeinheit und einem Pt500-Fühlersatz. Alle Teileinheiten sind separat geeicht und danach zu einem Wärme-, Kälte- oder Wärme-/Kältezähler zusammengefügt, der nicht auseinander genommen werden darf.

Der Zähler hat einen eingebauten Datenlogger, der alle relevanten Register von den letzten 960 Stunden, 460 Tagen, 24 Monaten und 15 Jahren speichert.

Während der Installation kann der Zähler auf die Installation des Durchflusssensors in entweder Vorlauf oder Rücklauf konfiguriert werden. Darüber hinaus können Energieeinheit und Auflösung sowie Datum/Zeit und M-Bus-Adresse mit einem Tastendruck ohne Spezialwerkzeug gewählt werden.

Drahtgebundener oder drahtloser M-Bus

MULTICAL® 302 ist mit M-Bus und 1,5 m vom Werk aus montiertem Kabel oder mit drahtlosem M-Bus entweder in Modus C1 oder T1 OMS nach EN 13757-3 lieferbar.

Die M-Bus-Kommunikation ist galvanisch getrennt und hat Autoselect 300/2400 Baud, primäre/sekundäre Adressierung und Kollisionserkennung. Der Stromverbrauch vom Master beträgt weniger als 1 Einheitslast, und es werden separate Register für Wärme- und Kälteenergie ausgelesen.

Die drahtlose Datenkommunikation, Wireless M-Bus erfüllt die europäische Norm EN 13757-4, und das Datentelegramm ist auf entweder Modus C1 oder Modus T1 OMS konfigurierbar. Die Datenkommunikation ist 128-Bit AES-verschlüsselt.



MID-2004/22/EC

CE M14 0200

PTB K 7.2

22.72

13.04



Inhaltsverzeichnis

Rechenwerksfunktionen	3
Programmierung und Eichung	7
Kommunikation	8
Zugelassene Zählerdaten	11
Elektrische Daten	12
Mechanische Daten	13
Werkstoffbezeichnungen	13
Genauigkeit	14
Bestellübersicht	15
Maßskizzen	16
Druckverlust	18
Zubehör	19

Rechenwerksfunktionen

Energieberechnung

MULTICAL® 302 berechnet die Energie nach der Formel in EN 1434-1:2007, welche die internationale Temperaturskala von 1990 (ITS-90) und die Druckdefinition von 16 bar verwendet.

Die Energie kann wie folgt berechnet werden:

Energie = $V \times \Delta\Theta \times k$.

V ist die zugeführte Wassermenge

$\Delta\Theta$ ist die gemessene Temperaturdifferenz

k ist der Wärmekoeffizient des Wassers

Das Rechenwerk berechnet immer Energie in [Wh]. Danach wird sie in die gewählte Messeinheit umgerechnet.



E [Wh] =	$V \times \Delta\Theta \times k \times 1.000$
E [kWh] =	$E [\text{Wh}] / 1.000$
E [MWh] =	$E [\text{Wh}] / 1.000.000$
E [GJ] =	$E [\text{Wh}] / 277.780$
E [Gcal] =	$E [\text{Wh}] / 1.163.100$

Anwendungen

MULTICAL® 302 arbeitet mit vier verschiedenen Energieformeln, E1, E3, E8 und E9, die alle bei jeder Integration parallel berechnet werden, unabhängig von der Konfiguration des Zählers.

Die vier Energietypen werden wie folgt berechnet:

$E1 = V1(T1 - T2)k$ Wärmeenergie ($V1$ in Vorlauf oder Rücklauf)

$E3 = V1(T2 - T1)k$ Kälteenergie ($V1$ in Vorlauf oder Rücklauf)

$E8 = m^3 \times T1$ Durchschnittstemperatur (Vorlauf)

$E9 = m^3 \times T2$ Durchschnittstemperatur (Rücklauf)

Dies ergibt, dass MULTICAL® 302 Wärme- und Kälteenergie in den meisten Anwendungen berechnen kann. Alle Energietypen werden geloggt und können in der Anzeige je nach Konfiguration angezeigt werden.

Durchflussmessung

MULTICAL® 302 berechnet den aktuellen Wasserdurchfluss alle 4 oder 2 Sekunden, abhängig von der Konfiguration.



Leistungsmessung

MULTICAL® 302 berechnet die aktuelle Leistung auf der Basis des aktuellen Wasserdurchflusses und der bei der letzten Integration gemessenen Temperaturdifferenz.

Die aktuelle Leistung wird alle 32 oder 8 Sekunden, abhängig von der Konfiguration, in der Anzeige aktualisiert.



Höchstwerte für Durchfluss und Leistung

MULTICAL® 302 speichert Höchstwerte für Durchfluss und Leistung sowohl auf Jahres- als auch Monatsbasis. Die Speicherung kann über die Datenkommunikation oder in der Anzeige im "TECH"-Modus abgelesen werden.

Alle Höchstwerte werden als höchster Durchschnittswert einer Anzahl von aktuellen Durchfluss- oder Leistungsmessungen berechnet. Der Ermittlungszeitraum für alle Berechnungen wird im Intervall von 1...1440 Min. gewählt.



Rechenwerksfunktionen

Temperaturmessung

Die Vor- und Rücklauftemperaturen werden mittels eines präzis gepaarten Pt500-Fühlersatzes in 2-Leiterausgabe gemessen.

Der Messkreislauf hat einen hochauflösenden analogen/digitalen Wandler mit einem Temperaturbereich von 0,00 °C bis 155,00 °C.

Zusätzlich zu den aktuellen Temperaturen für die Energieberechnung können auch Durchschnittstemperaturen auf Jahres- und Monatsbasis angezeigt werden.



Anzeigefunktionen

MULTICAL® 302 verfügt über ein leicht lesbares LCD-Display mit acht Ziffern, Messeinheiten und einem Informationsfeld. Für die Energie- und Volumenanzeige werden 7 Ziffern und die entsprechenden Messeinheiten verwendet, während z.B. für die Anzeige der Zählernummer acht Ziffern verwendet werden.

Als Standardanzeige gilt die Anzeige der kumulierten Energie. Durch Betätigung der Drucktaste reagiert das Display sofort, indem es andere Anzeigen abrufen. 4 Minuten nach letzter Betätigung der Drucktasten kehrt das Display automatisch auf die Energieanzeige zurück, und nach weiteren 4 Minuten ohne Betätigung der Drucktaste, erlischt das Display, um Strom zu sparen.

Der Zähler verwendet 4 verschiedenen Schleifen für 4 verschiedenen Anwendungen:

- User-Schleife
- Tech-Schleife
- Setup-Schleife
- Test-Schleife

Nur jeweils eine Schleife kann angezeigt werden.



Rechenwerksfunktionen

User-Schleife

Die User-Schleife ist die primäre Schleife, die verfügbar ist, wenn der Zähler installiert ist und im Normalbetrieb läuft. Die Schleife enthält die legalen und die am meisten verwendeten Anzeigen. Die User-Schleife ist hauptsächlich für den Benutzer des Zählers bestimmt.



1-USER

Tech-Schleife

Die Tech-Schleife ist hauptsächlich für Techniker und andere bestimmt, die daran Interesse haben, mehr Daten zu sehen. Die Tech-Schleife zeigt alle legalen Register, andere wichtigen Register sowie geloggte Daten.



2-TECH

Setup-Schleife

Die Setup-Schleife enthält all das, was am Zähler geändert werden kann. In der Setup-Schleife ist es möglich, ausgewählte Konfigurationen im Zähler zu ändern:

- Kundennummer
- Datum
- Zeit
- Stichtagsdatum
- Durchflusssensorinstallation (Vorlauf/Rücklauf)
- Energieeinheit/Auflösung
- Primäre M-Bus-Adresse
- Max. Mittelungsdauer
- Wärme-/Kältewechsel
- Funk (ON/OFF)



3-SETUP

Test-Schleife

Die Test-Schleife ist für Labors und andere, die den Zähler eichen sollen, bestimmt.



4-TEST

Rechenwerksfunktionen

Infocodes

MULTICAL® 302 überwacht ständig eine Reihe von wichtigen Funktionen. Bei gravierenden Fehlern im Messsystem oder während der Installation erscheint in der Anzeige eine blinkende "INFO". "INFO" blinkt, so lange der Fehler existiert, unabhängig von der gewählten Anzeige. Das "INFO"-Feld erlischt automatisch, wenn der Fehler behoben ist.

Ein Info-Ereignis-Zähler gibt die Anzahl der Änderungen des Infocodes an.

Ein Infologger speichert die letzten 50 Änderungen, von denen die letzten 36 Änderungen in der Anzeige angezeigt werden können.

Infocode	Beschreibung	Ansprechzeit
0	Keine Unregelmäßigkeiten festgestellt	-
1	Die Versorgungsspannung ist unterbrochen gewesen	-
4	Temperaturfühler T2 außerhalb Messbereich	< 32 Sek.
8	Temperaturfühler T1 außerhalb Messbereich	< 32 Sek.
32	Temperaturdifferenz hat falsche Polarität	< 32 Sek. sowie 0,05 m ³
128	Die Versorgungsspannung ist zu niedrig	<10 Sek.
16	Durchflusssensor, Signal zu schwach oder Luft	< 32 Sek.
2	Durchflusssensor, falsche Durchflussrichtung	< 32 Sek.

Datenlogger

MULTICAL® 302 verfügt über einen nicht löschbaren Speicher (EEPROM), in dem die Ergebnisse von einer Reihe von verschiedenen Datenloggern gespeichert werden. Der Zähler verfügt über folgende Datenlogger:

Datenaufzeichnungsintervall	Datenaufzeichnungstiefe	Datengeloggter Wert
Jahreslogger	15 Jahre	Zählwerksregister
Monatslogger	24 Monate	Zählwerksregister
Tageslogger	460 Tage	Zählwerksregister
Stundenlogger	960 Stunden	Zählwerksregister
Infologger	50 Ereignisse (36 Ereignisse können in der Anzeige angezeigt werden)	Infocode und Datum
Konfiglogger	25 Konfigänderungen	Neue Konfiguration und neues Datum

Spannungsversorgung


MULTICAL® 302 ist mit 1 oder 2 eingebauten A-Batterien lieferbar.

1 x A-Zelle-Lithiumbatterie genügt dafür, MULTICAL® 302 während einer Betriebszeit von 6 Jahren mit Spannung zu versorgen.

2 x A-Zelle-Lithiumbatterien in MULTICAL® 302 sind zu wählen, wenn eine Batterielebensdauer von 12 Jahren gewünscht wird.

Programmierung und Eichung

METER TOOL für MULTICAL® 302 ist eine Windows-basierte Software, die Einrichtungen zur Programmierung des Rechenwerks enthält. Weiter kann das Rechenwerk getestet und geeicht werden. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte Kamstrup A/S.

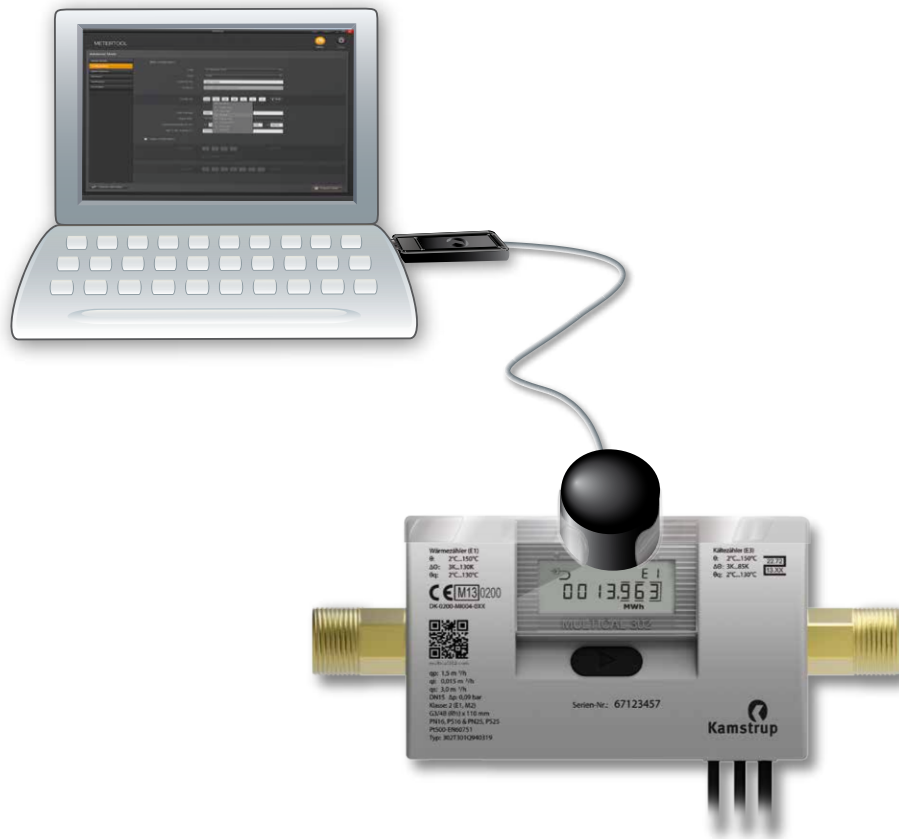

Kommunikation

MULTICAL® 302 bietet zwei verschiedenen Kommunikationsformen: den drahtverbundenen M-Bus und den drahtlosen M-Bus.

Drahtgebundener M-Bus

Wenn der Zähler über eingebauten, drahtgebundenen M-Bus verfügt, wird das M-Bus-Protokoll gemäß EN 13757-3:2013 verwendet.

Der Anschluss an M-Bus Master erfolgt über das fest verbundene 1,5 m lange 2-Leiter-Kabel. Der Anschluss ist polaritätsunabhängig, und die M-Bus-Schnittstelle ist vom restlichen Zähler galvanisch getrennt.

Die Kommunikationsgeschwindigkeit mit automatischer Baudrateerkennung beträgt 300 oder 2400 Baud. Sowohl die primäre als auch die sekundäre Adressierung werden unterstützt. Der Stromverbrauch beträgt 1 Einheitslast (1,5 mA).

Folgende Daten können über M-Bus ausgelesen werden:

M-Bus-Datenkopf	Aktuelle Daten	Stichtagsdaten*)	Zählerdaten
M-Bus-ID	Wärmeenergie E1	Wärmeenergie E1	Seriennummer
Hersteller-ID-Nr.	Kälteenergie E3	Kälteenergie E3	Kundennummer 1
Version	Energie $\text{m}^3 \times \text{T1} = \text{E8}$	Energie $\text{m}^3 \times \text{T1} = \text{E8}$	Kundennummer 2
Gerätetyp	Energie $\text{m}^3 \times \text{T2} = \text{E9}$	Energie $\text{m}^3 \times \text{T2} = \text{E9}$	Konfignummer 1
Zugriffszähler	Volumen V1	Volumen V1	Konfignummer 2
Status	Stundenzähler	Höchstleistung	Zählertyp
Konfiguration	Fehlerstundenzähler	Höchstdurchfluss	Software-Revision
	T1	Stichtagsdatum	
	T2		
	T1-T2		
	Aktuelle Leistung		
	Höchstleistung des aktuellen Monats*		
	Aktueller Durchfluss		
	Höchstdurchfluss des aktuellen Monats*		
	Infocode		
	Datum/Zeit		

*) Standardmäßig werden Monatsdaten ausgesendet. Dies kann mittels eines M-Bus-Befehls in Jahresdaten geändert werden. Für weitere Informationen, siehe die technische Beschreibung für M-Bus für MULTICAL® 302.

Kommunikation

Drahtloser M-Bus

Wenn der Zähler über eingebauten, drahtlosen M-Bus verfügt, können Sie zwischen Modus C1 oder Modus T1 OMS wählen.

Modus C1 wird in Verbindung mit Kamstrups Auslesesystemen und im Allgemeinen zur Vorbeigehauslesungen verwendet.

Modus T1 OMS wird in Verbindung mit OMS-basierten Festnetzen verwendet. Der Zähler hat eine interne Antenne.

Modus C1

Protokoll gemäß EN 13757-4:2013. Das Sendeintervall ist 16 Sek. Individuelle 128-Bit AES-Verschlüsselung.

Datenpakete Modus C1

Wärmezähler HH = 01 oder 02	Wärmezähler HH = 11 oder 12	Kältezähler	Wärme-/Kältezähler
Kopf Hersteller-ID-Nr. Seriennummer Version Status Stundenzähler	Kopf Hersteller-ID-Nr. Seriennummer Version Status Stundenzähler	Kopf Hersteller-ID-Nr. Seriennummer Version Status Stundenzähler	Kopf Hersteller-ID-Nr. Seriennummer Version Status Stundenzähler
Aktuelle Daten Wärmeenergie E1 Volumen V1 Leistung Infocode	Aktuelle Daten Wärmeenergie E1 Infocode	Aktuelle Daten Kälteenergie E3 Volumen V1 Leistung Infocode	Aktuelle Daten Wärmeenergie E1 Kälteenergie E3 Leistung Infocode
Stichtagsdaten*) Datum Wärmeenergie E1 des letzten Monats oder Wärmeenergie E1 des letzten Jahres	Stichtagsdaten*) Datum Wärmeenergie E1 Volumen V1 Energie $m^3 \cdot T1 = E8$ Energie $m^3 \cdot T2 = E9$ Letzter Monat oder letztes Jahr*	Stichtagsdaten*) Datum Kälteenergie E3 des letzten Monats oder Kälteenergie E3 des letzten Jahres	Stichtagsdaten*) Datum Wärmeenergie E1 des letzten Monats Kälteenergie E3 des letzten Monats oder Wärmeenergie E1 des letzten Jahres Kälteenergie E3 des letzten Jahres

*) Monats- oder Jahresdaten hängen von der HH-Konfiguration ab.
Für weitere Informationen, siehe die technische Beschreibung für MULTICAL® 302.

Kommunikation

Modus T1 OMS

Protokoll gemäß EN13757-4:2013 und der OMS-Spezifikation, Volumen 2, Ausgabe 3.0.1.
Das Sendeintervall ist 900 Sek. Individuelle 128-Bit AES-Verschlüsselung.

Datenpakete Modus T1 OMS

Wärmezähler	Kältezähler	Wärme-/Kältezähler
Kopf Gerätetyp Hersteller-ID-Nr. Seriennummer Version Status	Kopf Gerätetyp Hersteller-ID-Nr. Seriennummer Version Status	Kopf Gerätetyp Hersteller-ID-Nr. Seriennummer Version Status
Aktuelle Daten Wärmeenergie E1 Volumen V1 Leistung Durchfluss T1 T2 Stundenzähler Datum Infocode	Aktuelle Daten Kälteenergie E3 Volumen V1 Leistung Durchfluss T1 T2 Stundenzähler Datum Infocode	Aktuelle Daten Wärmeenergie E1 Kälteenergie E3 Volumen V1 Leistung Durchfluss T1 T2 Stundenzähler Datum Infocode
Stichtagsdaten*) Wärmeenergie E1 des letzten Monats Volumen V1 des letzten Monats oder Wärmeenergie E1 des letzten Jahres Volumen V1 des letzten Jahres Stichtagsdatum	Stichtagsdaten*) Kälteenergie E3 des letzten Monats Volumen V1 des letzten Monats oder Kälteenergie E3 des letzten Jahres Volumen V1 des letzten Jahres Stichtagsdatum	Stichtagsdaten*) Wärmeenergie E1 des letzten Monats Kälteenergie E3 des letzten Monats Volumen V1 des letzten Monats oder Wärmeenergie E1 des letzten Jahres Kälteenergie E3 des letzten Jahres Volumen V1 des letzten Jahres Stichtagsdatum

*) Monats- oder Jahresdaten hängen von der HH-Konfiguration ab.
Für weitere Informationen, siehe die technische Beschreibung für MULTICAL® 302.

Zugelassene Zählerdaten

EU-Richtlinien	Messgeräterichtlinie Niederspannungsrichtlinie Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit Druckgeräterichtlinie
Norm	EN 1434:2007, prEN 1434:2013 und PTB TR K7.2
Wärmezähler	Zulassung: DK-0200-MI004-031 Temperaturbereich θ : 2 °C...150 °C Differenzbereich $\Delta\theta$: 3 K...130 K
Kältezähler	Zulassung: PTB TR K7.2 (22.72/13.XX) Temperaturbereich θ : 2 °C...150 °C Differenzbereich $\Delta\theta$: 3 K...85 K
Genauigkeit	Rechenwerk: $E_c \pm (0,5 + \Delta\theta_{\min}/\Delta\theta) \%$ Durchflusssensor: $E_q \pm (2 + 0,02 q_r/q_i)$, jedoch nicht über $\pm 5 \%$
Dynamikbereich $q_i:q_p$	1:250 und 1:100
Temperaturfühler	Typ 302-T: Pt500 – EN 60 751, 2-Leiter-Anschluss, gelöteter Anschluss
EN 1434 Bezeichnung	Genauigkeitsklasse 2 und 3 / Umweltklasse A
MID-Bezeichnung	Mechanische Umgebung: Klasse M1 und M2 Elektromagnetische Umwelt: Klasse E1

Die angeführten Mindesttemperaturen beziehen sich nur auf die Typenzulassung. Der Zähler hat keine Abschirmung gegen tiefe Temperaturen und misst damit hinunter bis zu 0,01 °C und 0,01 K.

	Ne­nndurch­fluss q_p	Höchst­durchfluss q_s	Mindest­durchfluss­abschal­tung	Sättigungs­durchfluss	Druckver­lust $\Delta p @ q_p$	Gewinde­anschluss am Zähler	Länge
Typennummer	[m³/h]	[m³/h]	[l/h]	[m³/h]	[bar]		[mm]
302Txxxx10xxx	0,6	1,2	3	3,0	0,02	G¾B	110
302Txxxx11xxx	0,6	1,2	3	3,0	0,02	G¾B	130
302Txxxx12xxx	0,6	1,2	3	3,0	0,02	G¾B	165
302Txxxx40xxx	1,5	3,0	3	5,0	0,09	G¾B	110
302Txxxx41xxx	1,5	3,0	3	5,0	0,09	G¾B	130
302Txxxx42xxx	1,5	3,0	3	5,0	0,09	G¾B	165
302Txxxx70xxx	1,5	3,0	3	5,0	0,07	G1B	130
302Txxxx71xxx	1,5	3,0	3	5,0	0,07	G1B	190
302Txxxx72xxx	1,5	3,0	3	5,0	0,07	G1B	220
302TxxxxA0xxx	2,5	5,0	5	7,0	0,09	G1B	130
302TxxxxA1xxx	2,5	5,0	5	7,0	0,09	G1B	190
302TxxxxA2xxx	2,5	5,0	5	7,0	0,09	G1B	220

Elektrische Daten

Rechenwerk

Typische Genauigkeit	Rechenwerk: $E_c \pm (0,15 + 2/\Delta\Theta) \%$ Fühlersatz: $E_t \pm (0,4 + 4/\Delta\Theta) \%$
Display	LCD – 7 (8) Ziffern, Ziffernhöhe 6 mm
Auflösung	9999,999 – 99999,99 – 999999,9 – 9999999
Energieeinheiten	MWh – kWh – GJ
Datenlogger (EEPROM)	960 Stunden, 460 Tage, 24 Monate, 15 Jahre, 50 Info-Ereignisse, 25 Konfig-Logs
Uhr/Kalender	Uhr, Kalender, Berücksichtigung der Schaltjahre, Stichtag
Datenkommunikation	KMP-Protokoll mit CRC16 wird zur optischen Kommunikation verwendet
Drahtgebundener M-Bus	Protokoll gemäß EN 13757-3:2013, 300 und 2400 Baud Kommunikationsgeschwindigkeit mit automatischer Baudrateerkennung. Stromverbrauch 1 Einheitslast (1,5 mA). Festverbundenes 2-Leiterkabel von 1,5 m. Polaritätsunabhängig.
wM-Bus	Modus C1-Protokoll gemäß EN 13757-4:2013. Individuelle 128-Bit AES-Verschlüsselung. Sendeintervall 16 Sek. Sendefrequenz: 868,95 MHz Modus T1 OMS Protokoll gemäß EN13757-4:2013 und der OMS-Spezifikation, Volumen 2, Ausgabe 3.0.1. Individuelle 128-Bit AES-Verschlüsselung. Sendeintervall 15 Min. Sendefrequenz: 868,95 MHz
Leistung von Temperaturfühlern	< 0,5 μ W RMS
Versorgungsspannung	3,6 VDC $\pm$ 0,1 VDC
EMC-Daten	Erfüllt EN 1434 Klasse A (MID Klasse E1)

Temperaturmessung				
2-Leiter-Pt500	T1 Vorlauftemperatur	T2 Rücklauftemperatur	$\Delta\Theta$ (T1-T2) Wärmemessung	$\Delta\Theta$ (T2-T1) Kältemessung
Messbereich	0,00...155,00 °C	0,00...155,00 °C	0,01...155,00 K	0,01...155,00 K

Batterie	3,65 VDC, 1 x A-Zelle-Lithium	3,65 VDC, 2 x A-Zelle-Lithium
Austauschintervall	6 Jahre	12 Jahre
Lithiuminhalt	0,96 g	2 x 0,96 g
Beförderungsklasse	Nicht in den Regeln für gefährliche Güter enthalten	
Außerhalb USA	Nicht eingeschränkt auf Beförderung/Nicht zugeordnet auf Klasse 9	
Innerhalb USA	Gehört zur Kategorie "Kleine, primäre (nicht aufladbare) Lithiumbatterien".	

Mechanische Daten

Umweltklasse

Erfüllt EN 1434 Klasse A MID Klasse E1 und M2

	Schutzart	Umgebungs- temperatur	Umgebungsclassifizierung	
Rechenwerk	IP65	5...55 °C	Nicht kondensierend	Inneninstallation (geschlossene Platzierung)
Durchflusssensor und Fühlersatz	IP68		Kondensierend	

Temperaturen der Medien

Wärmezähler 302-T	2...130 °C	Bei Medientemperaturen unter 15 °C muss die Berechnungseinheit wandmontiert werden, um Kondensation vorzubeugen. Bei Medientemperaturen über 90 °C im Durchflusssensorteil muss die Berechnungseinheit wandmontiert werden, um zu hohe Temperaturen vorzubeugen, besonders in Bezug auf die Lebensdauer des Displays und der Batterie.
Kältezähler 302-T	2...130 °C	
Wärme-/Kältezähler 302-T	2...130 °C	
Medium in Durchflusssensor	Wasser	
Lagertemperatur	-25...60 °C (leerer Zähler)	
Druckstufe (mit Gewinde)	PN16 und PN25	
Gewicht	Ab 0,7 bis 1,1 kg abhängig von der Größe des Durchflusssensors und des Verlängerstücks	
Durchflusssensorkabel	1,2 m (das Kabel ist nicht abnehmbar)	
Temperaturfühlerkabel	1,5 m (die Kabel sind nicht abnehmbar)	


Werkstoffbezeichnungen

Mediumberührte Teile	Durchflusssensorgehäuse	Heißgepresstes, entzinkungsresistentes Messing (CW 602N)
	Membranen	Rostfreier Stahl, W.Nr. 1.4404
	O-Ringe	EPDM
	Messrohr	Thermoplast, PES 30 % GF
	Reflektoren	Thermoplast, PES 30 % GF und rostfreier Stahl, W.Nr. 1.4306
Durchflusssensordeckel	Thermoplast, PC 20 % GF	
Wandbeschlag	Thermoplast, PC 20 % GF	
Rechenwerksgehäuse	Oberteil	Thermoplast, PC 10 % GF
	Bodenstück	Thermoplast, ABS mit TPE-Dichtungen (thermoplastisches Elastomer)
Kabel	Durchflusssensor	Silikonkabel mit Teflon-Innenisolation
	Temperatur	Silikonkabel mit Teflon-Innenisolation
	M-Bus	Silikonkabel mit Teflon-Innenisolation

Genauigkeit

Einzeleinheiten des Wärmezählers	MPE gemäß EN 1434-1	MULTICAL® 302, typische Genauigkeit
Durchflusssensor	$E_f = \pm (2 + 0,02 \, q_p/q) \%$	$E_f = \pm (1 + 0,01 \, q_p/q) \%$
Rechenwerk	$E_c = \pm (0,5 + \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta) \%$	$E_c = \pm (0,15 + 2/\Delta\Theta) \%$
Fühlersatz	$E_t = \pm (0,5 + 3 \, \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta) \%$	$E_t = \pm (0,4 + 4/\Delta\Theta) \%$

MULTICAL® 302 $q_p \, 1,5 \, \text{m}^3/\text{h} \, @ \Delta\Theta \, 30\text{K}$

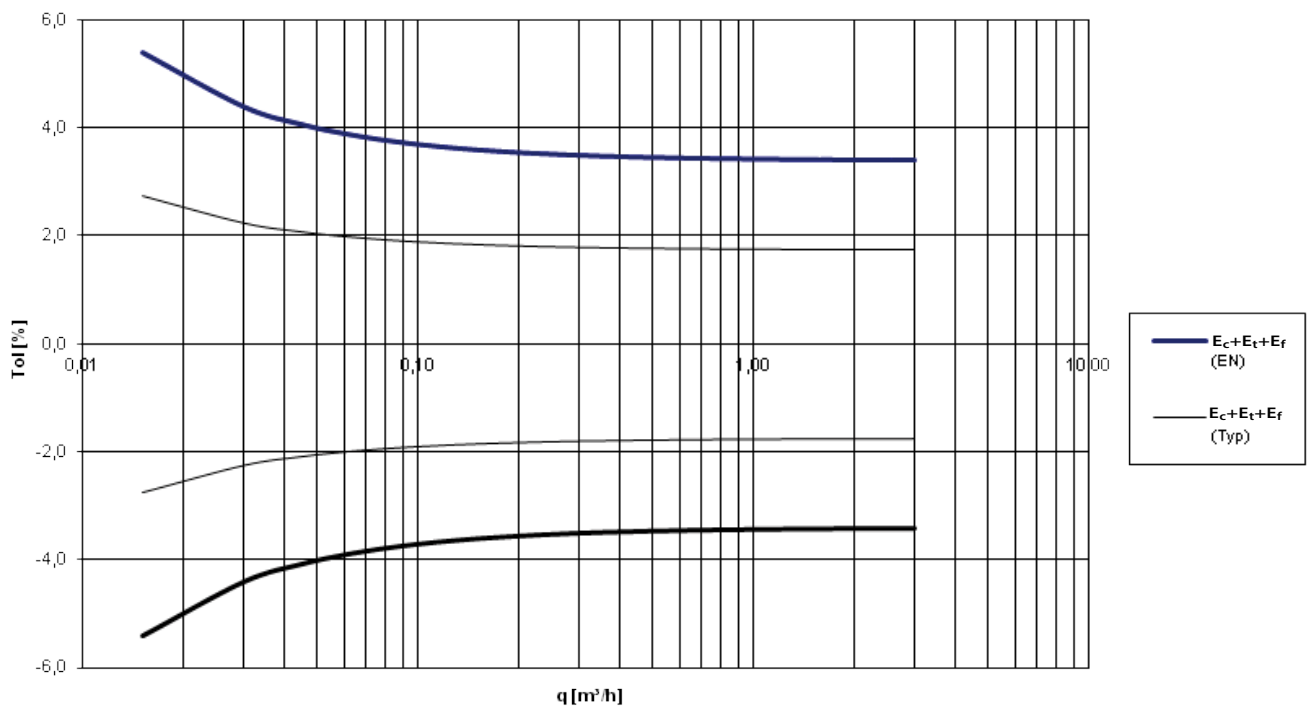

Bestellübersicht

MULTICAL® 302

Typ 302

☐☐☐☐☐☐☐

Fühleranschluss

Pt500 (mit kondenssicherem Durchflusssensor)

T

Kommunikation

Keine Kommunikation

00

M-Bus (geliefert mit 1,5 m Kabel montiert ab Werk)

20

Wireless M-Bus, 868 MHz (konfigurierbar auf Modus C1 oder T1 OMS)

30

Versorgung

6-Jahres-Batterie, Normale Ansprechzeit-Zähler

1

12-Jahres-Batterie, Normale Ansprechzeit-Zähler

2

6-Jahres-Batterie, Schnelle Ansprechzeit-Zähler

3

Temperaturfühler

Pt500, Ø 5,2 mm Temperaturfühler mit 1,5 m Kabellänge

Q9

Durchflusssensor

q _p [m³/h]	Anschluss	Länge [mm]	
0,6	G¾B (R½) DN 15	110	10
			Mit Verlängerung für 130 mm
			Mit Verlängerung für 165 mm
1,5	G¾B (R½) DN 15	110	40
			Mit Verlängerung für 130 mm
			Mit Verlängerung für 165 mm
1,5	G1B (R¾) DN 20	130	70
			Mit Verlängerung für 190 mm
			Mit Verlängerung für 220 mm
2,5	G1B (R¾) DN 20	130	A0
			Mit Verlängerung für 190 mm
			Mit Verlängerung für 220 mm

Zählertyp

Wärmezähler	Mit MID als Wärmezähler	θ _{hc} = OFF	2
Wärmezähler/Kältezähler	Mit MID als Wärmezähler	θ _{hc} = OFF	3
Wärmezähler	Mit nationaler Zulassung	θ _{hc} = OFF	4
Kältezähler	Mit z.B. PTB als Kältezähler	θ _{hc} = OFF	5
Wärme-/Kältezähler	Ohne Zulassungszeichen	θ _{hc} = ON	6


Ländercode (Sprache des Aufklebers usw.) Buchstaben dürfen auch verwendet werden.

XX


Maßskizzen

Alle Abmessungen in [mm]


Rechenwerk

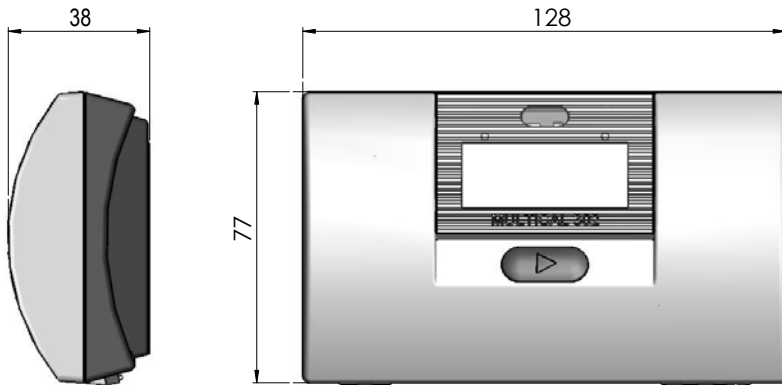


Kompletter MULTICAL® 302 mit Rechenwerk montiert am Durchflusssensor

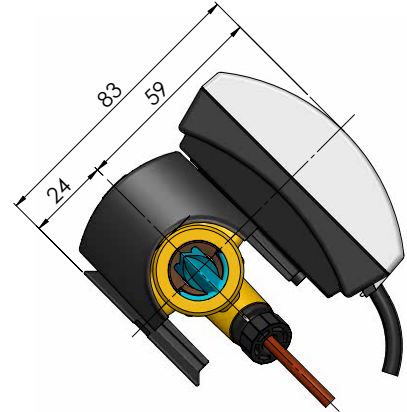


Wandmontiertes Rechenwerk

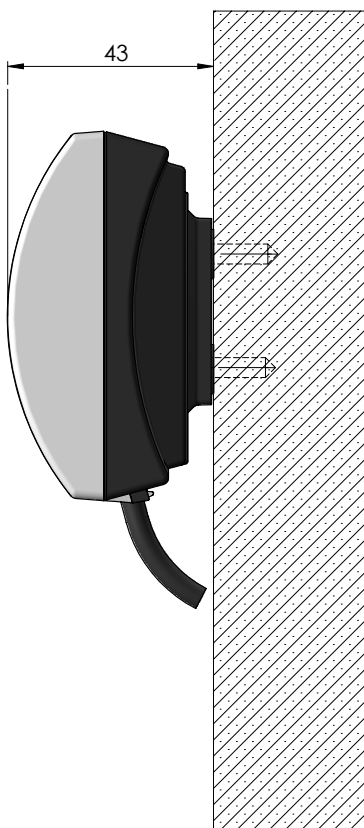


Wandbeschlag für Rechenwerk

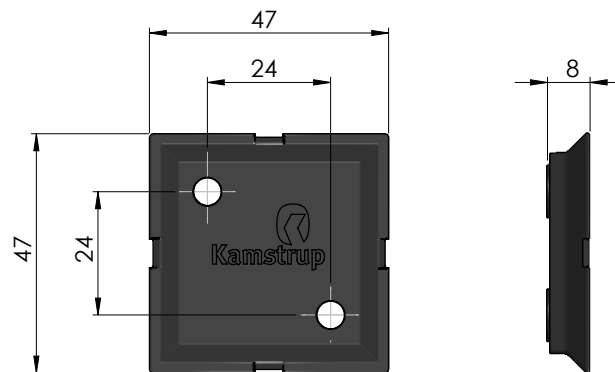


Temperaturfühler

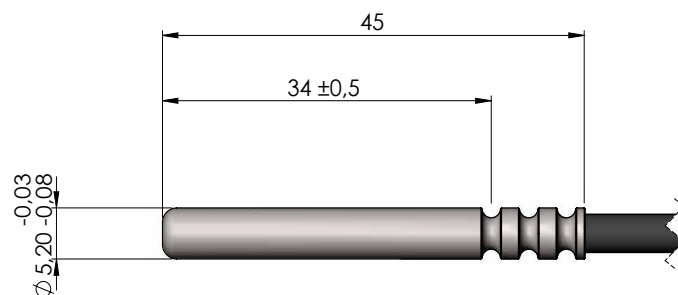

Maßskizzen

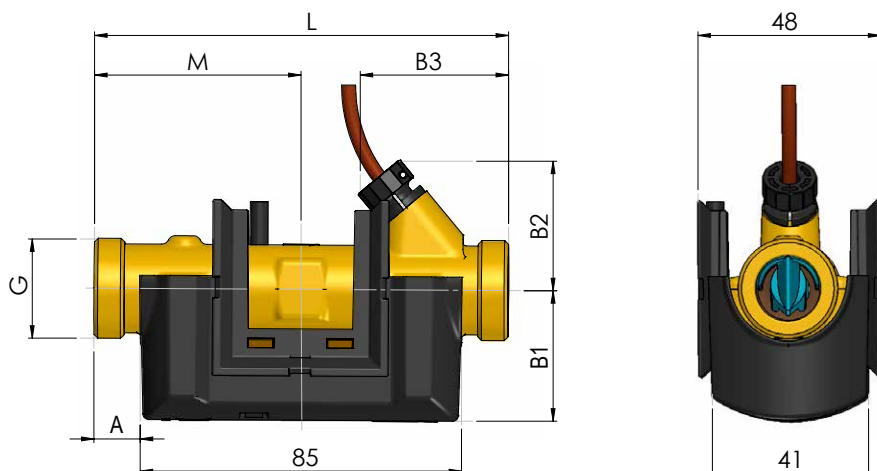


Gewinde	L [mm]	A [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	Gewicht ca. [kg] *)
G $\frac{3}{4}$ B (R $\frac{1}{2}$)	110	12	35	35	40	0,7
G1B (R $\frac{3}{4}$)	130	22	38	38	50	0,8

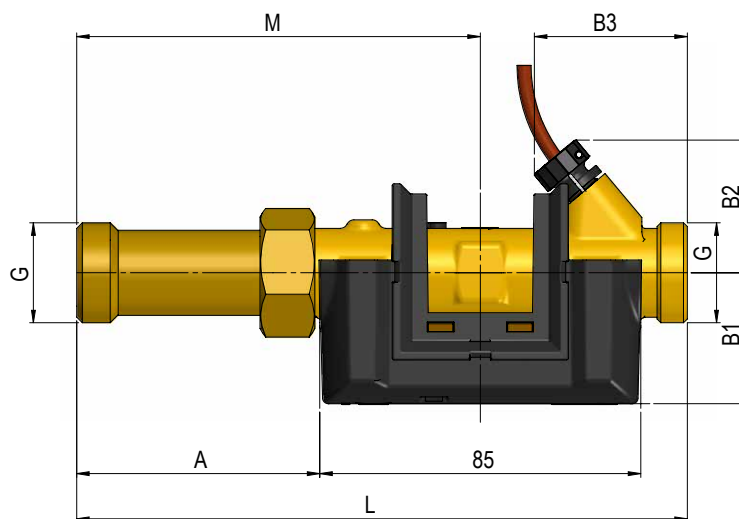

Gewinde	L [mm]	M [mm]	A [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	Gewicht ca. [kg] *)
G $\frac{3}{4}$ B (R $\frac{1}{2}$)	130	73	30	35	35	40	0,8
G $\frac{3}{4}$ B (R $\frac{1}{2}$)	165	109	66	35	35	40	0,8
G1B (R $\frac{3}{4}$)	190	124	81	38	38	50	1,0
G1B (R $\frac{3}{4}$)	220	154	111	38	38	50	1,1

*) Die Gewichtangabe umfasst den ganzen Zähler einschl. Durchflusssensor, Rechenwerk, Fühlersatz und 2 x A-Batterien. Eventuell mitgeliefertes Zubehör wie Verschraubungen, Nippel und Tauchhülsen sowie Verpackung ist in der Gewichtangabe nicht enthalten.

Druckverlust

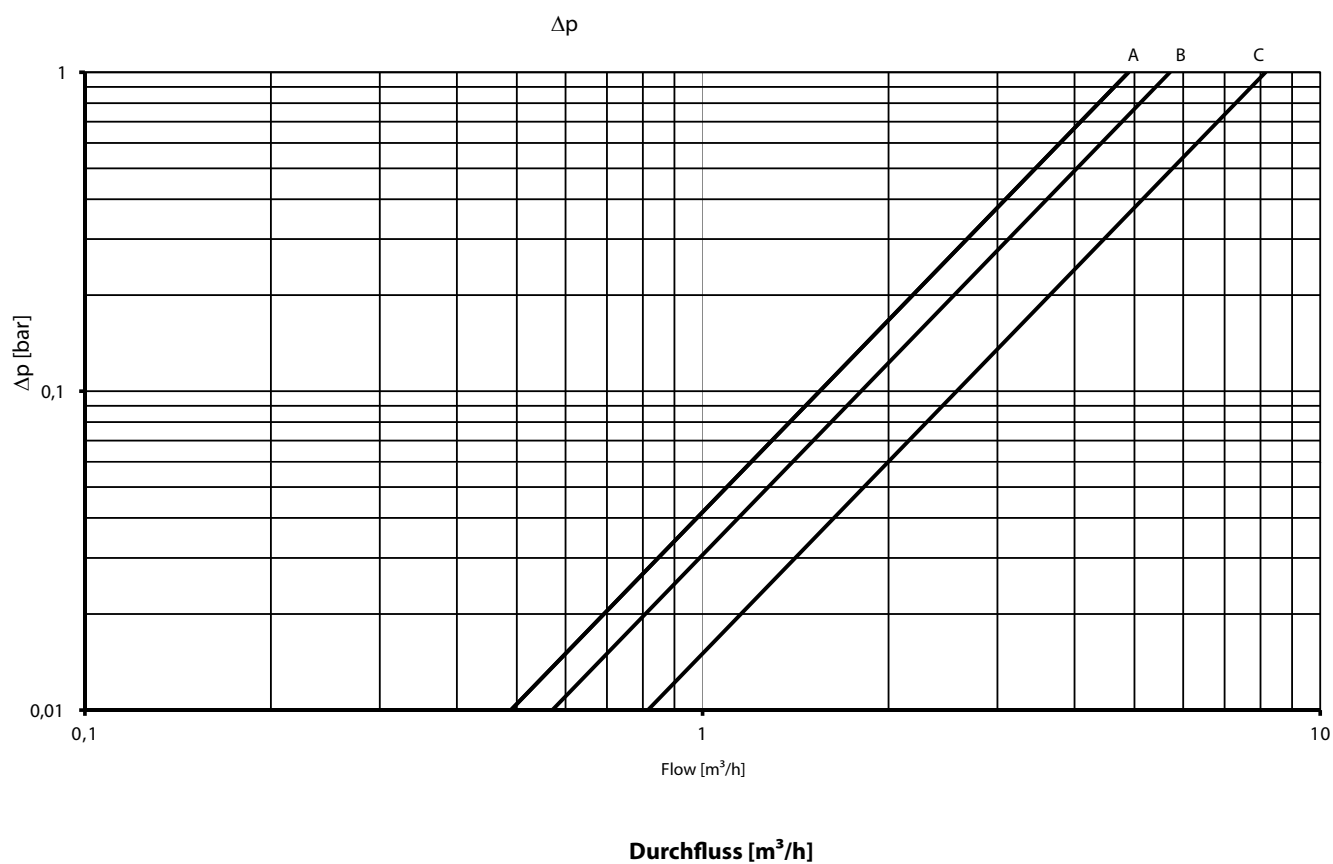

Kurve	q _p [m ³ /h]	Grösse und Baulänge	Nenndurchmesser [mm]	Δp@q _p [bar]	kv	Q@0,25 bar [m ³ /h]
A	0,6	G¾B x 110 mm	DN15	0,02	4,89	2,4
A	1,5	G¾B x 110 mm	DN15	0,09	4,89	2,4
B	1,5	G1 x 130 mm	DN 20	0,07	5,71	2,9
C	2,5	G1 x 130 mm	DN 20	0,09	8,15	4,1

Zubehör

3026-655.A	Wandbeschlag (LEXAN 3412R Schwarz)
6561-346	Halter für optischen Auslesekopf
3130-262	Blindstopfen für Temperaturfühler im Durchflusssensor (kupferlegiertes Messing, CW614N)
6556-511	R $\frac{1}{2}$ x M10 Nippel (kupferlegiertes Messing, CW614N)
6556-512	R $\frac{3}{4}$ x M10 Nippel (kupferlegiertes Messing, CW614N)
5920-257	G $\frac{1}{2}$ Kugelhahn mit M10x1 Tauchfühleranschluss, 48 mm
5920-271	G $\frac{3}{4}$ Kugelhahn mit M10x1 Tauchfühleranschluss, 54 mm
6557-302	G $\frac{1}{2}$ Tauchhülse 35 mm (kupferlegiertes Messing, CW614N)
6699-099	Infraroter, optischer Lesekopf mit USB-Stecker
6699-102	Infraroter, optischer Lesekopf RS232 mit 9-poligem Sub-D-Stecker
6699-304	Infraroter, optischer Lesekopf für NOWA
6699-016	Kamstrup NOWA KAS software
6699-724	METER TOOL für MULTICAL® 302
6699-725	METER TOOL LogView für MULTICAL® 302

Zur Beachtung: Kugelhähne mit M10x1 Stutzen (Typ: 6556-474, -475 und -476) sind nicht für Fühler mit O-Ringsdichtung geeignet, da diese für Flachdichtungen bestimmt sind.

Zubehör

Verschraubungen (PN16) inkl. Dichtungen

Artikelnummer	Größe	Nippel	Überwurf- mutter
6561-323	DN15	R½	G¾
6561-324	DN20	R¾	G1

Material: kupferlegiertes Messing, CW617N (Beschlag). Kupferlegiertes Messing, CW602N (Überwurfmutter)

Dichtungen für Verschraubungen

Artikelnummer	Größe (Überwurfmutter)
3130-126	G¾
3130-127	G1

Material: Reinz AFM30

Verlängerungsstücke

Artikelnummer	Beschreibung	Länge [mm]	Gesamtlänge [mm]
6556-505	Verlängerungsstück G¾B	20	130
6556-506	Verlängerungsstück G¾B	55	165
6556-507	Verlängerungsstück G1B	60	190
6556-508	Verlängerungsstück G1B	90	220

Material: kupferlegiertes Messing (CW614N)