

Montage du transfo d'isolement

Montage: possible avec ou sans DIN-rail

Peut-être installé sans armoire dans les pièces secs IP20.



Pour toutes autres pièces:

Fix-o-rail junior 8 modules SKU 657508, enlever le rail et ajuste éventuellement l'habillage..

Le raccordement sur un réseau 3 x 220 V.

Il y a pas de neutre dans un réseau 3 x 220 V et entre la terre et une phase on mesure une tension = 130V.

Dans ce cas, il faut enlever le pont sur la borne X17 de la platine.

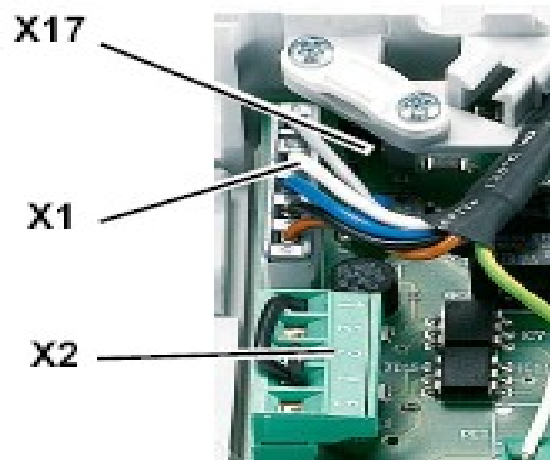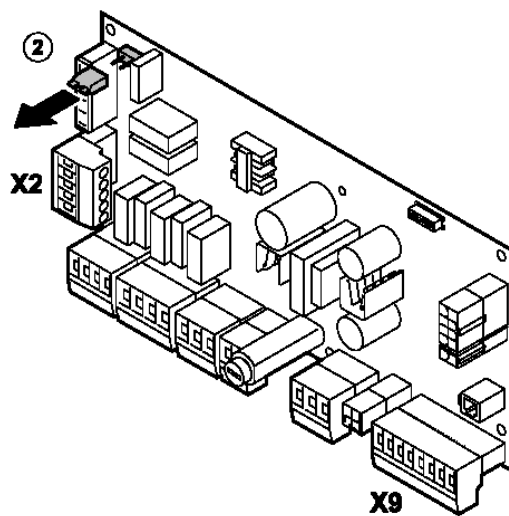

Dans le cas ou la chaudière donne le code E6, il est conseillé d'installer un transfo d'isolement.

Sensibilité à la phase.

La chaudière MCR est indifférent à l'inversion de phase.