


# Inregeling IQ-unit | Réglage d'air Unité IQ | Air calibration IQ-unit

## A. VOOR INREGELEN | AVANT LE RÉGLAGE | BEFORE CALIBRATION

- nl** Om de luchtafvoer correct in te regelen, moeten de voorversperringen (afvoerventielen) in de betreffende ruimtes ingesteld worden. Gebruik onderstaande tabel om het correcte debiet te bekomen.  
Voor info over het bepalen van de ventilatiedebieten, kijk onder de rubriek **Tools** op [www.duco.eu](http://www.duco.eu).
- fr** Pour configurer correctement l'extraction d'air, il y a lieu de positionner les bagues d'arrêt (clapets d'évacuation) dans les espaces correspondants. Utiliser le tableau ci-dessous pour trouver le débit correct.  
Pour toute information sur la manière de déterminer les débits de ventilation, consulter la rubrique **Outils** sur [www.duco.eu](http://www.duco.eu).
- en** To calibrate the air extraction correctly, the pre-restrictors (extraction vents) in the rooms concerned must be calibrated. Use the table below to obtain the correct flow.  
See under the **Tools** heading at [www.duco.eu](http://www.duco.eu) for info about determining ventilation flow rates.

1

### AFVOERVENTIELEN | CLAPETS D'EVACUATION | EXHAUST VENTS

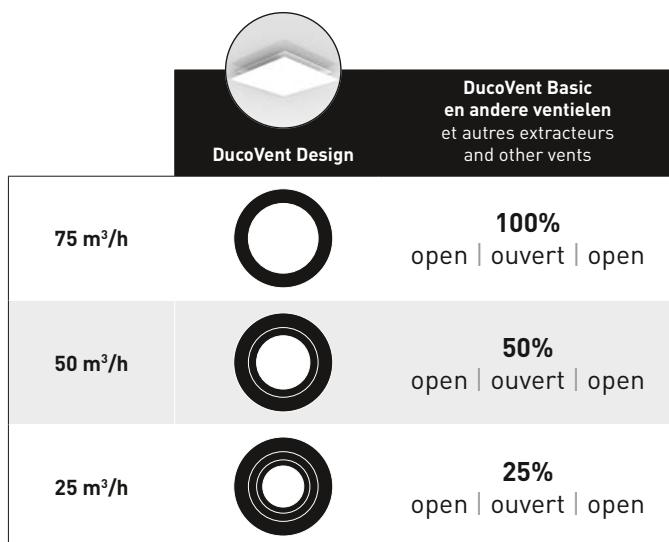

De voorversperringsringen bij de DucoVent Design hebben ook een akoestische werking. Daarom wordt **aangeraden** de buitenste ring steeds te laten zitten.


Les bagues d'arrêt du DucoVent Design ont également un effet acoustique. Il est dès lors conseillé de toujours laisser en place la bague extérieure.

The pre-restrictor rings in the DucoVent Design also have an acoustic effect. That is why it is recommended that the outer ring always be left in place.

### Voorbeeld

Exemple

Example

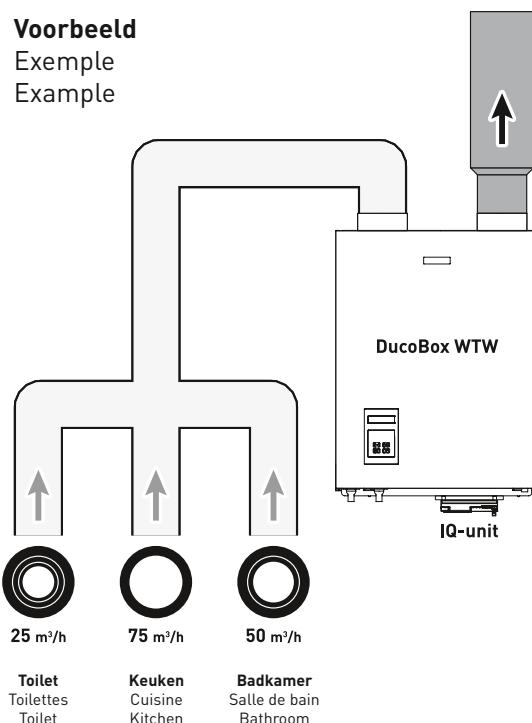

2




### Sluit alle ramen en deuren

Fermer toutes les fenêtres et portes

Close all windows and doors

3




### Toevoerroosters 100% open

Grilles d'aération  
100% ouvertes

Inlet grilles 100% open

4




### Geen open kanaalgaten

Pas de trous de piquage ouverts

No open duct holes

## B. INREGELEN | RÉGLAGE | CALIBRATION

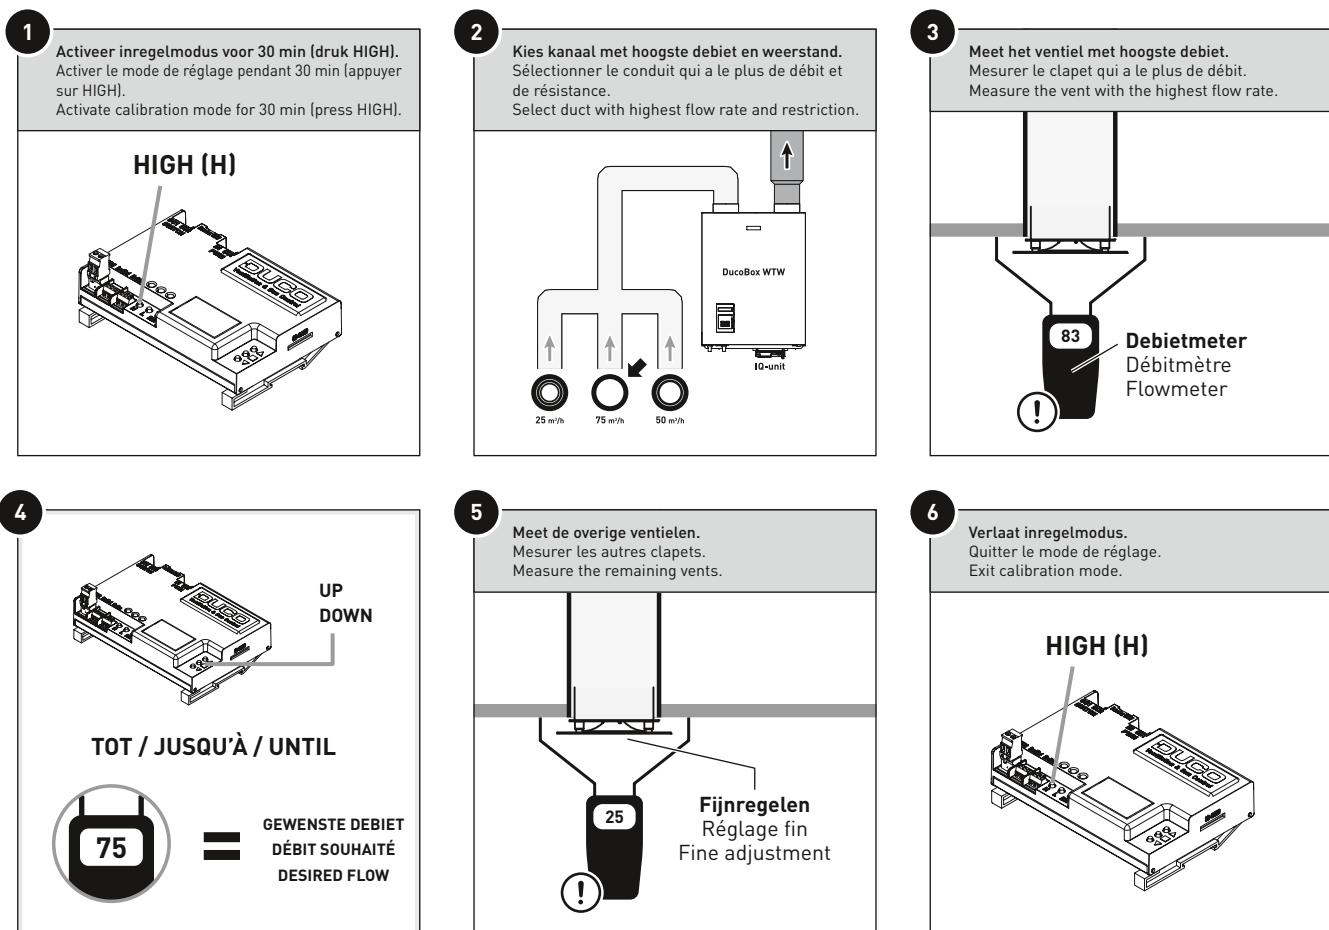

## C. CONTROLE | CONTRÔLE | CHECKING

- nl** Herhaal bovenstaande stappen 1, 5 en 6 om te controleren of het juiste debiet bereikt is.
- fr** Répéter les étapes 1, 5 et 6 ci-dessus pour contrôler si le débit correct est atteint.
- en** Repeat above steps 1, 5 and 6 to check that the correct flow rate has been attained.

**nl** Voor informatie wat betreft garantie, onderhoud, technische gegevens, enzovoort, zie [www.duco.eu](http://www.duco.eu).  
Installatie, aansluiting, onderhoud en herstellingen dienen door een erkend installateur te gebeuren. De elektronische onderdelen van dit product kunnen onder spanning staan. Vermijd contact met water.

**fr** Informations sur la garantie, l'entretien, la fiche technique, etc. sur [www.duco.eu](http://www.duco.eu).  
L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être effectués par un installateur agréé. Les éléments électroniques de ce produit peuvent être sous tension. Éviter tout contact avec l'eau.

**en** See [www.duco.eu](http://www.duco.eu) for information regarding warranty, maintenance, technical data, etc.  
Installation, connection, maintenance and repairs are to be carried out by an accredited installer. The electronic components of this product may be live. Avoid contact with water.



**DUCO**  
Ventilation & Sun Control